PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CASEM. PLANTA SÓTANO. PALA A.

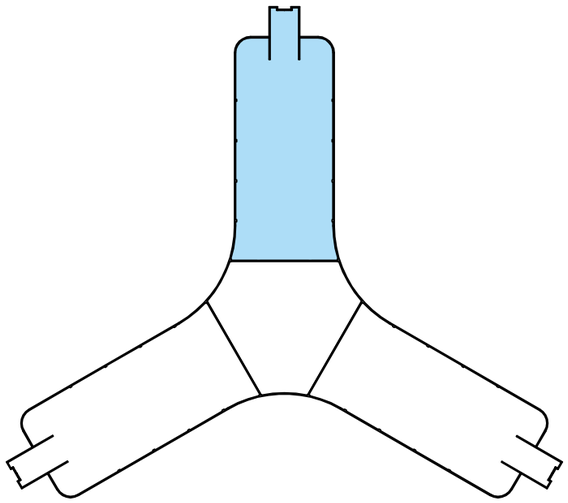

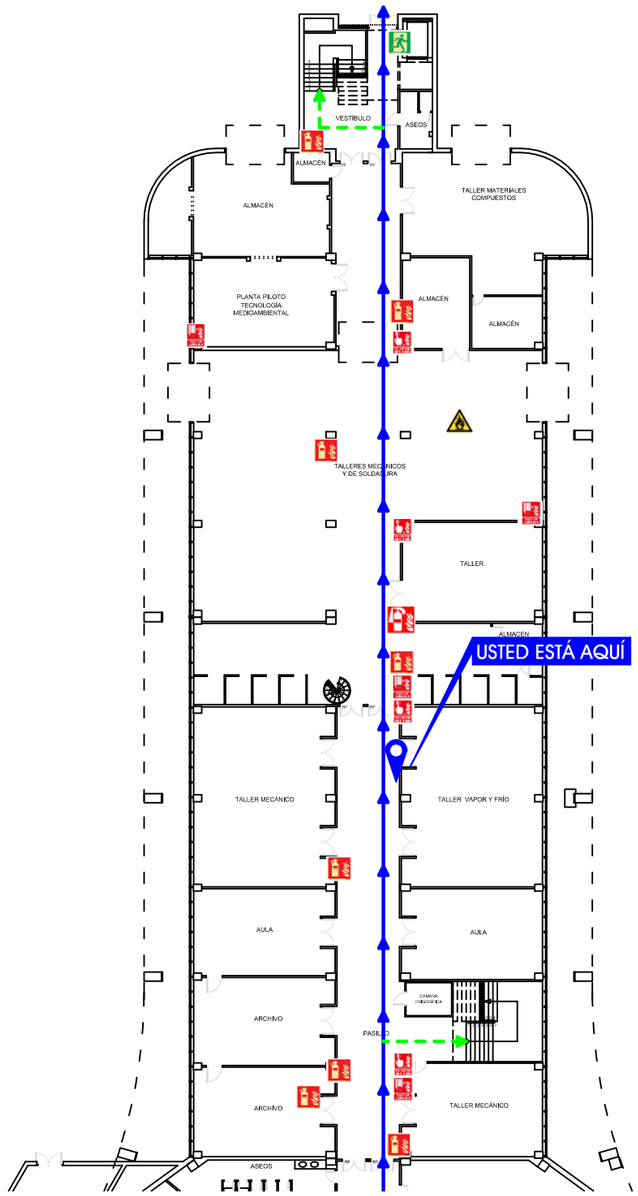

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CASEM. PLANTA SÓTANO. PALA B.

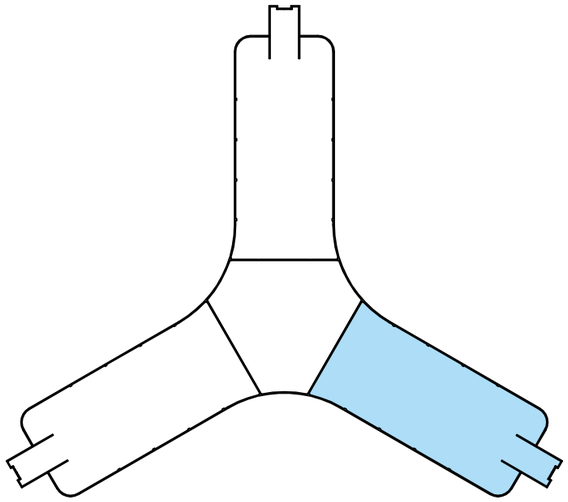

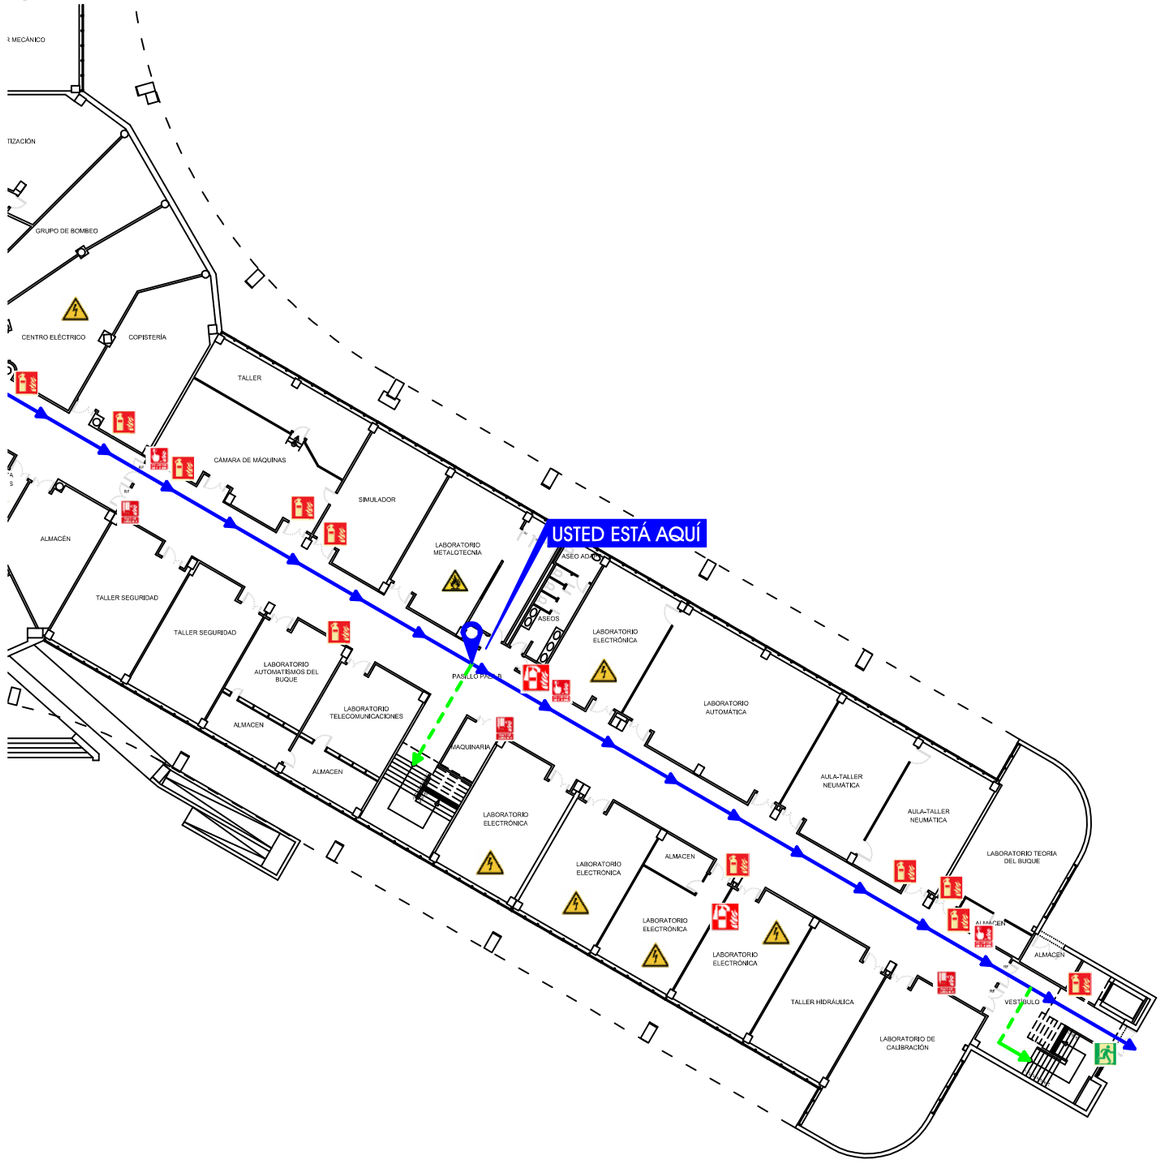

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CASEM. PLANTA SÓTANO. PALA C.

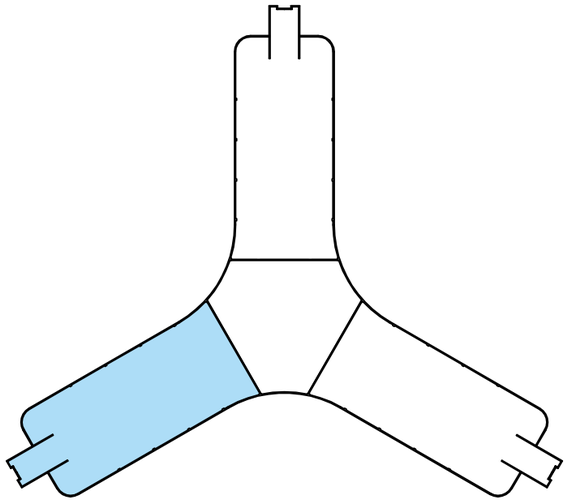

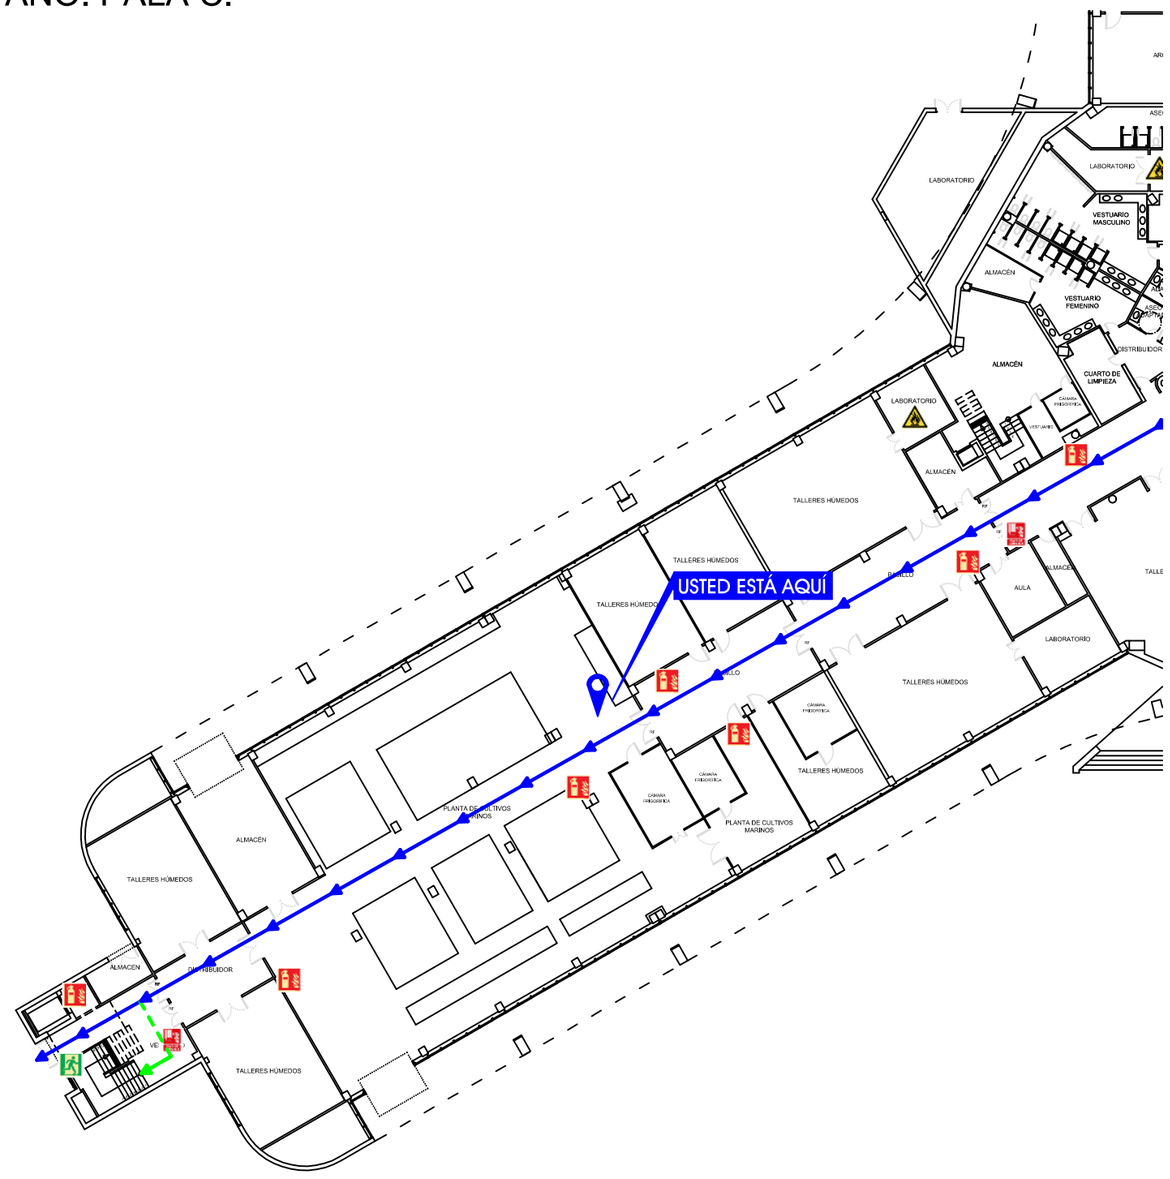

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CASEM. PLANTA SÓTANO. CENTRO.

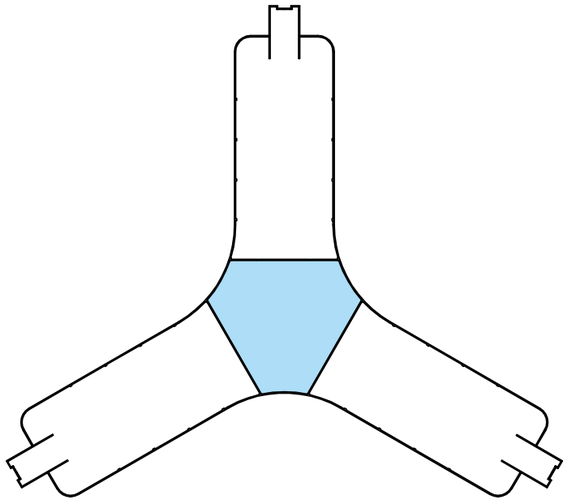

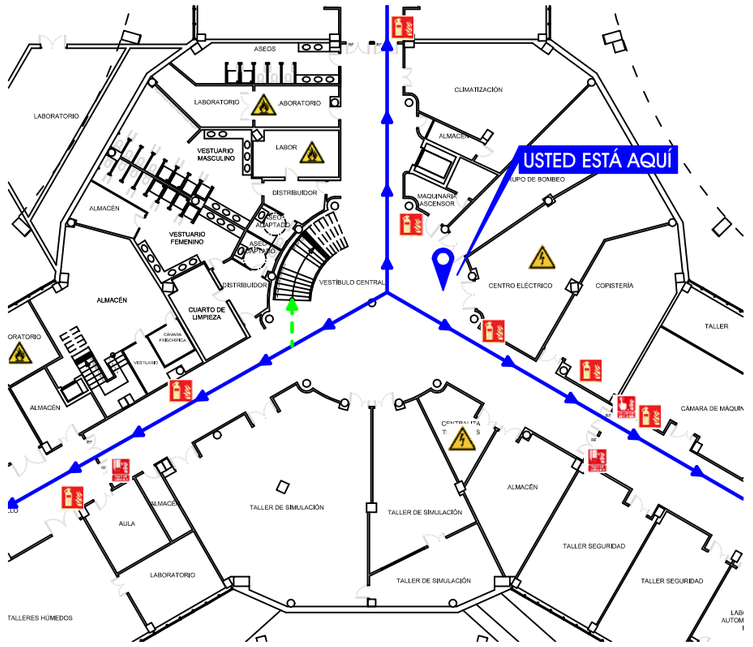

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA BAJA. PALA A.

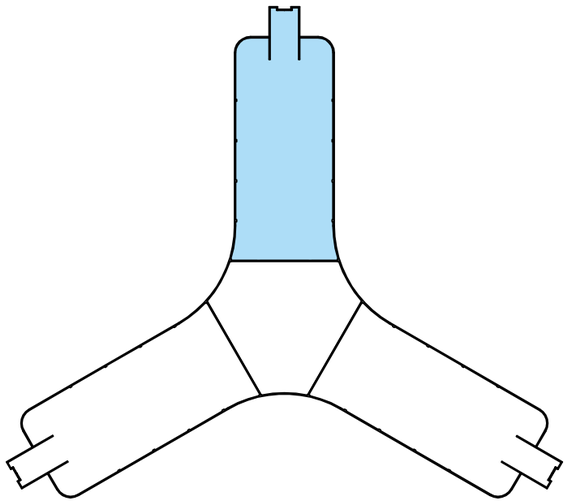

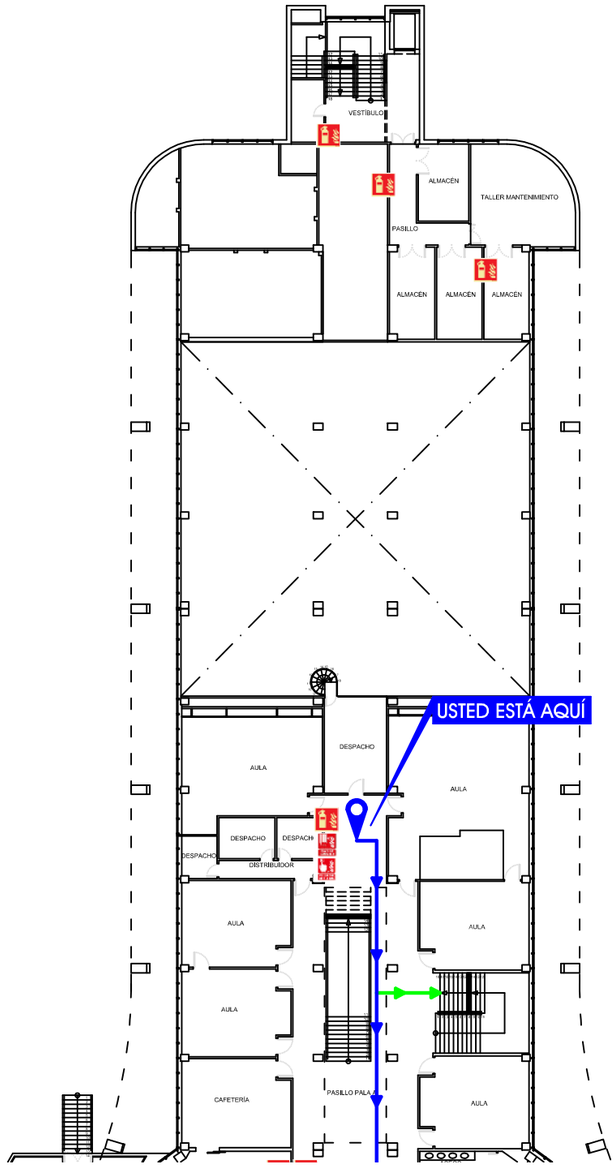

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA BAJA. PALA A.

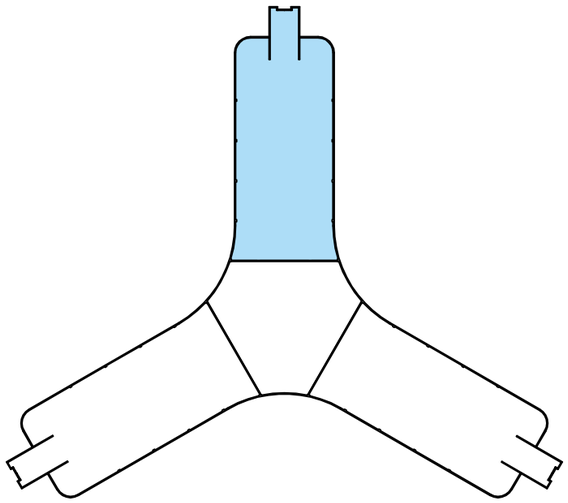

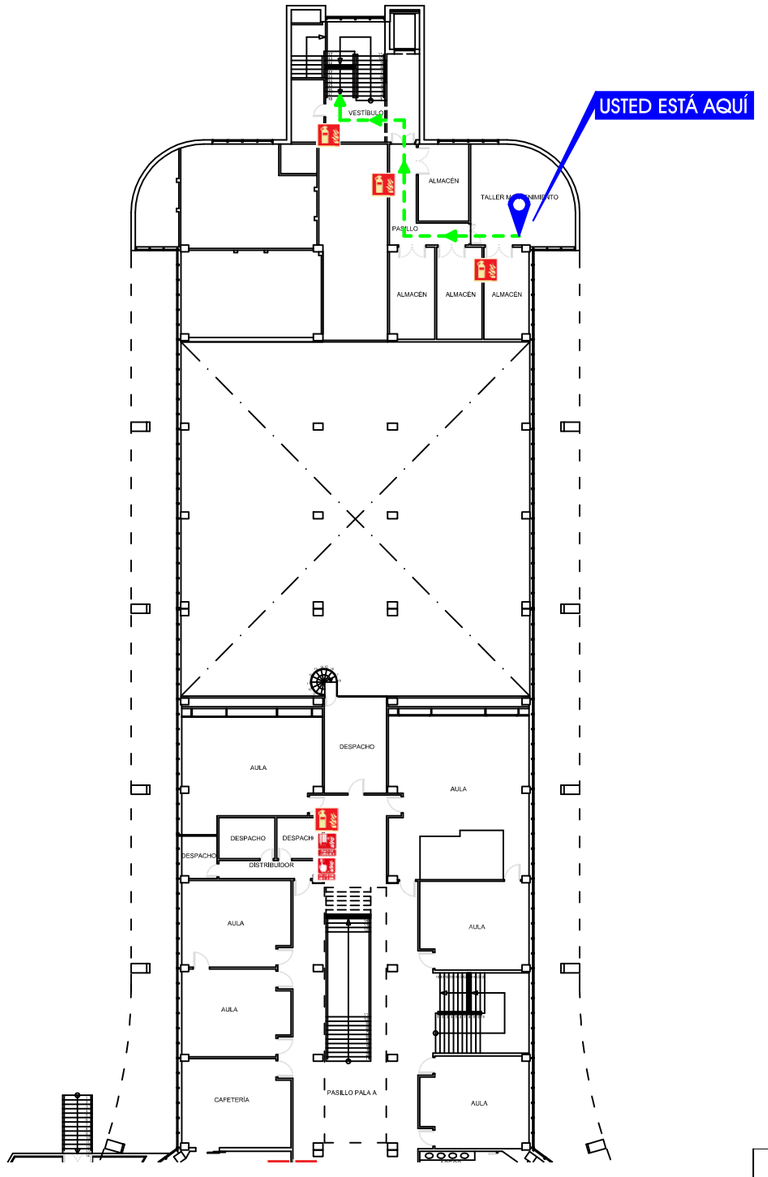

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA BAJA. PALA B.

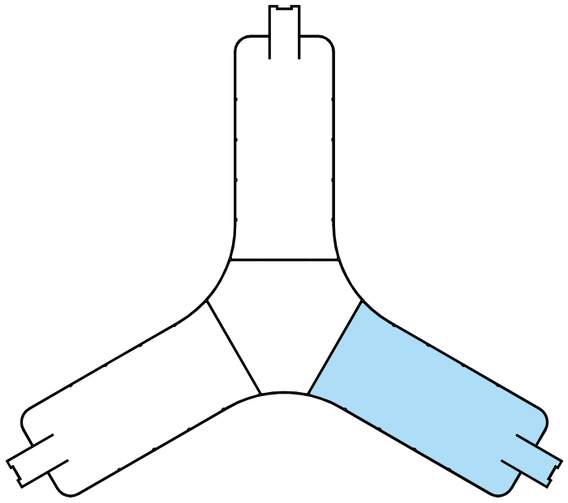

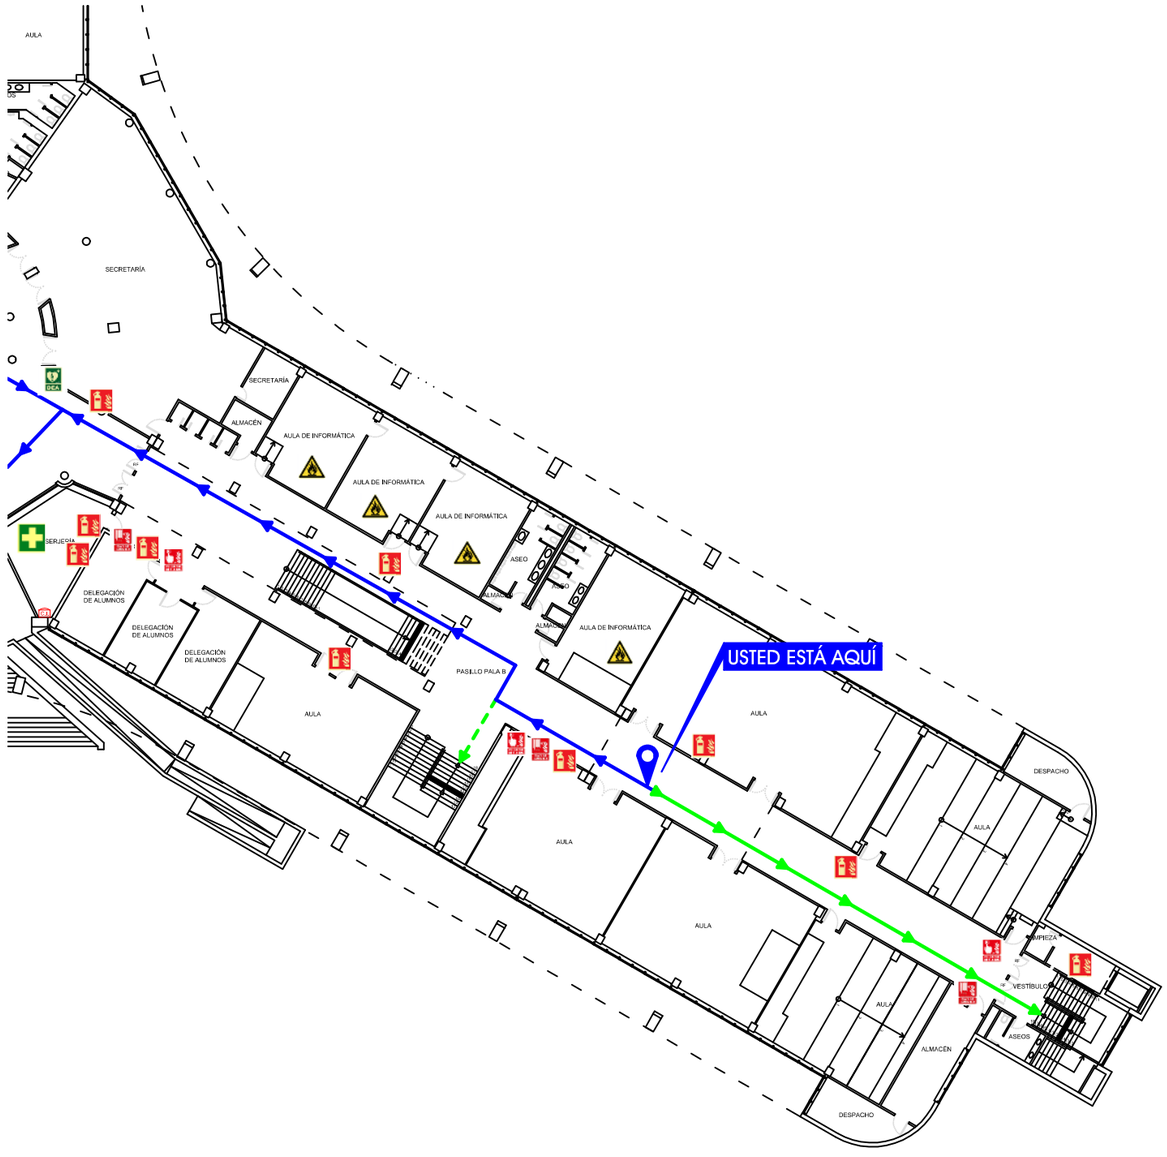

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA BAJA. PALA C.

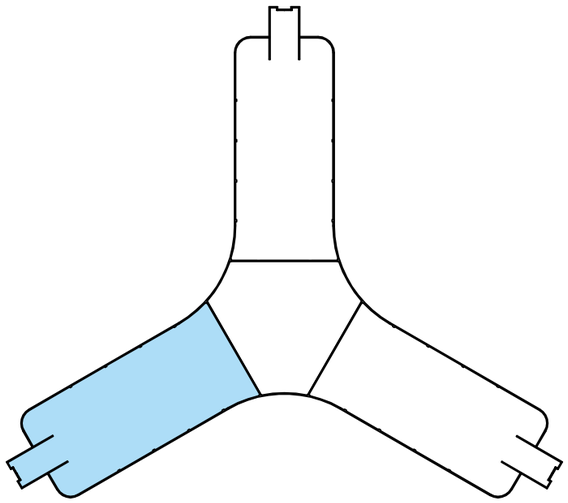

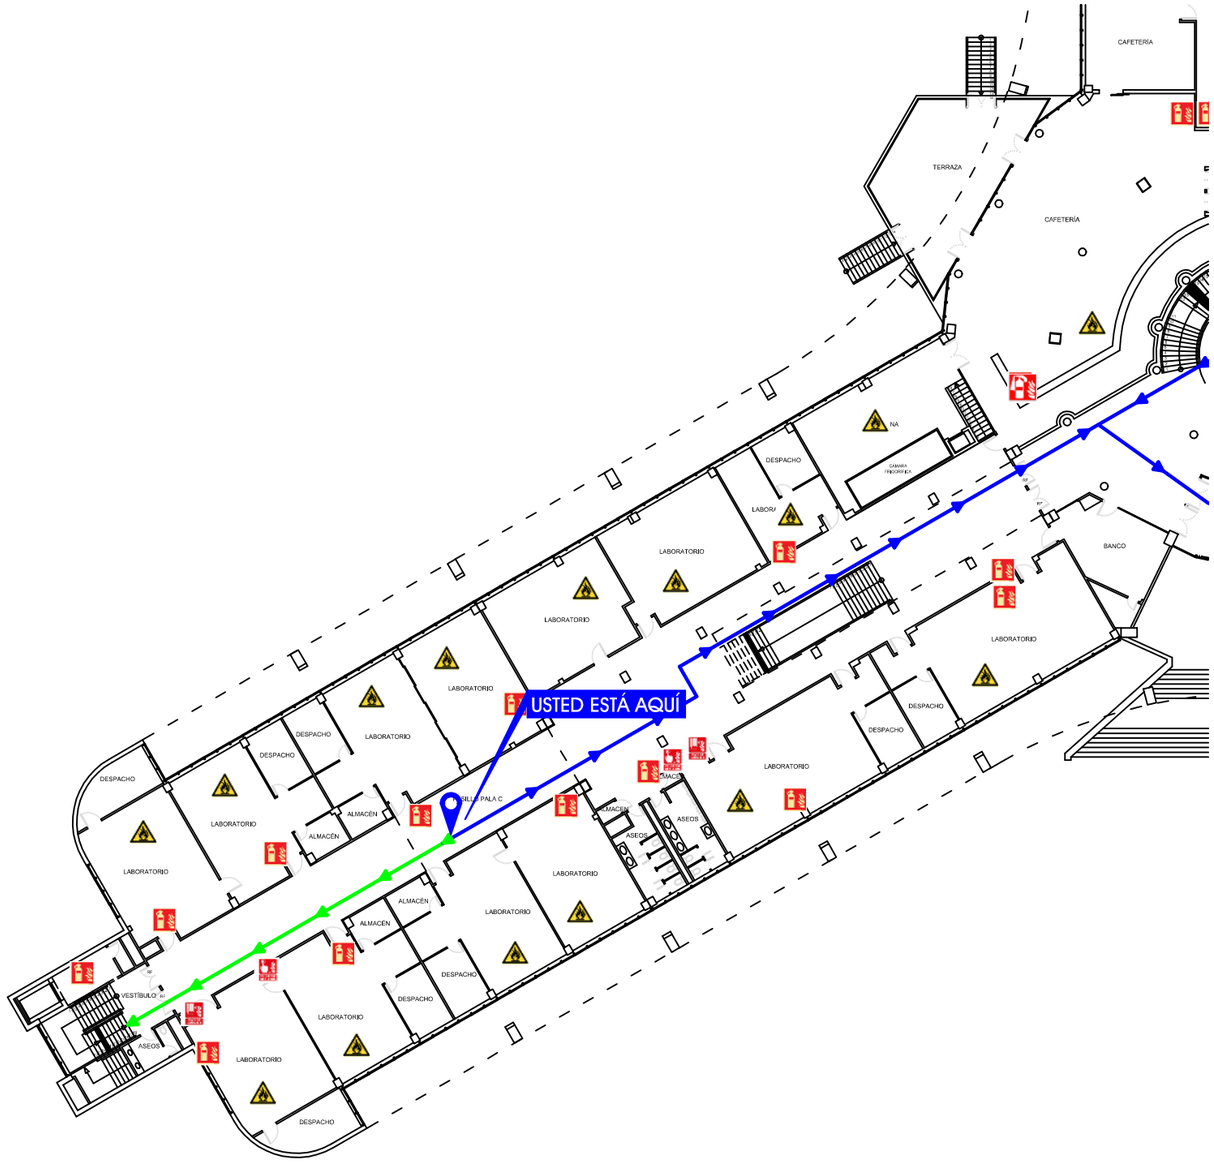

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA BAJA. CENTRO.

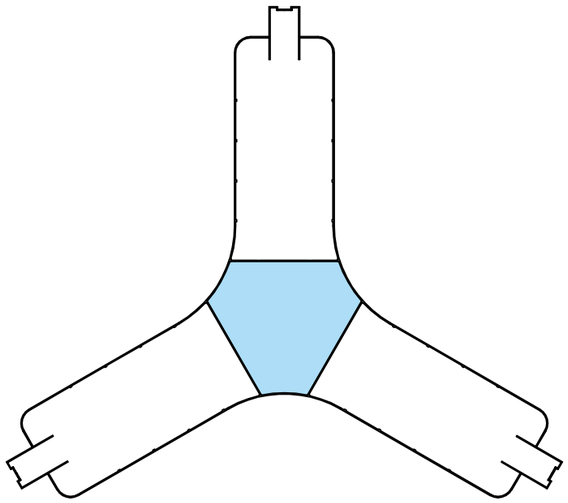

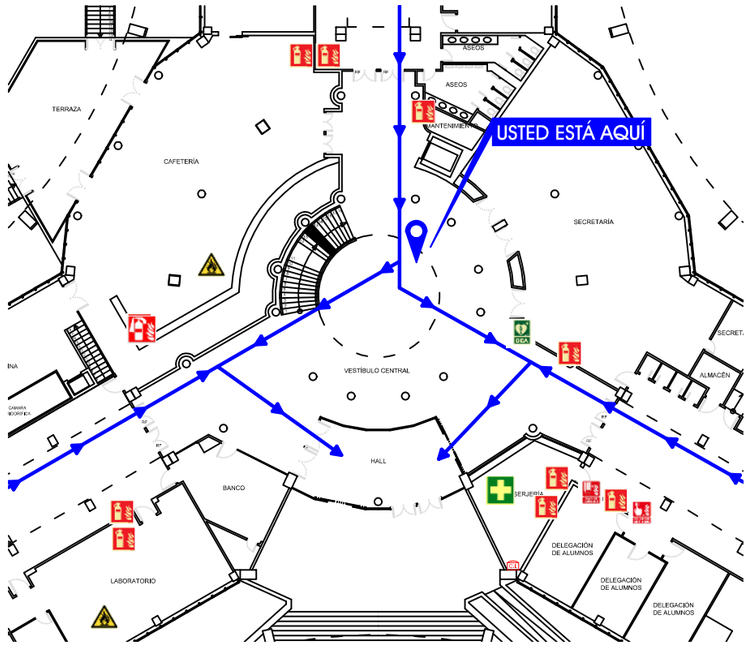

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA PRIMERA. PALA A.

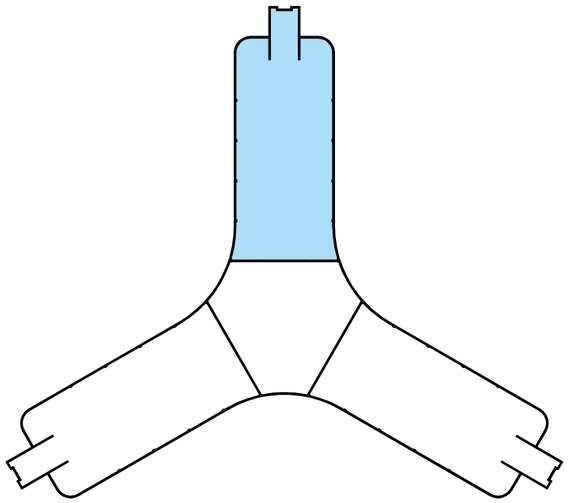

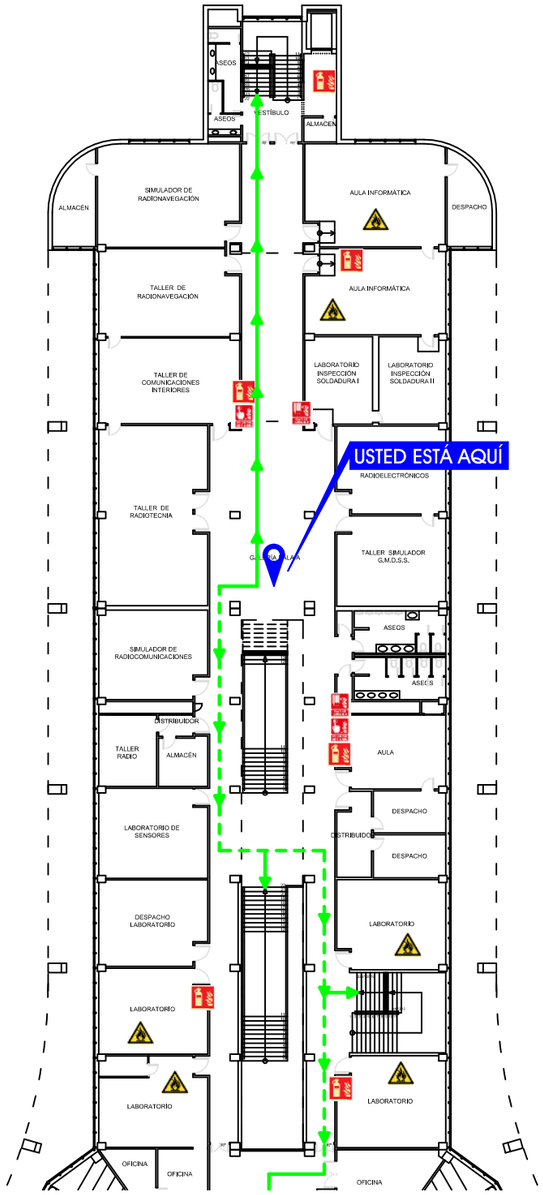

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA PRIMERA. PALA B.

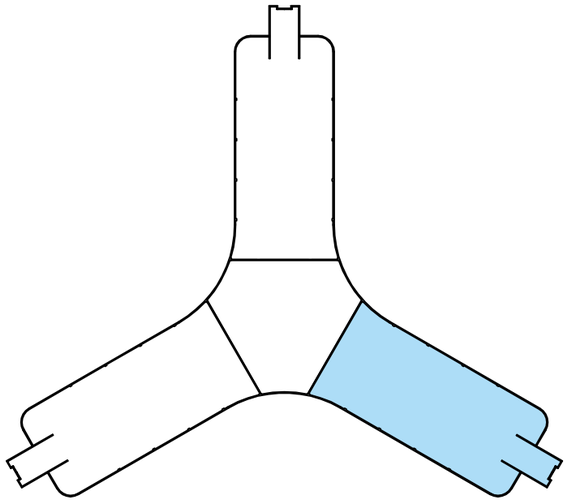

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA PRIMERA. PALA C.

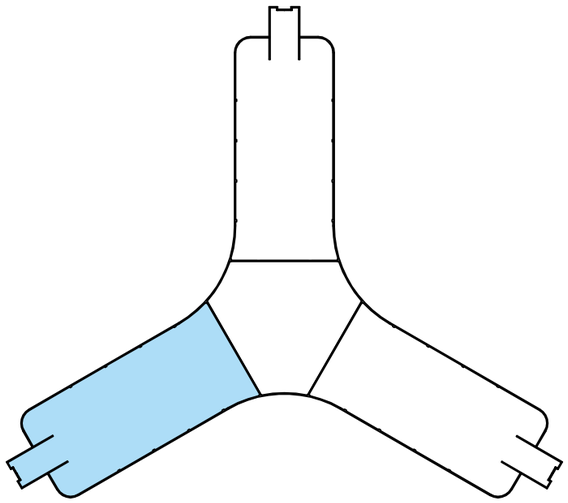

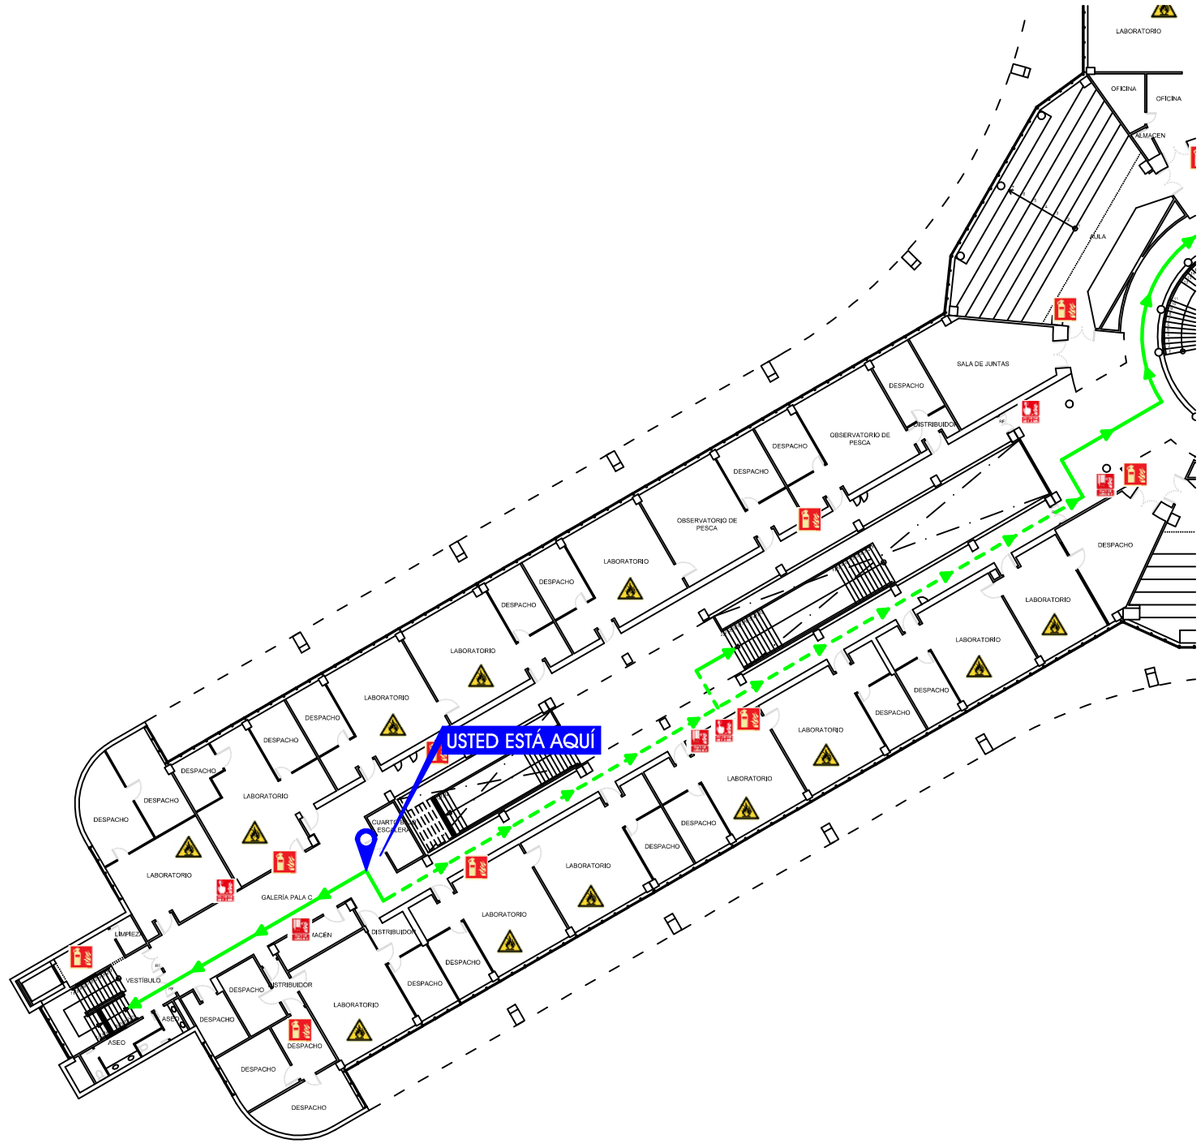

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA PRIMERA. CENTRO.

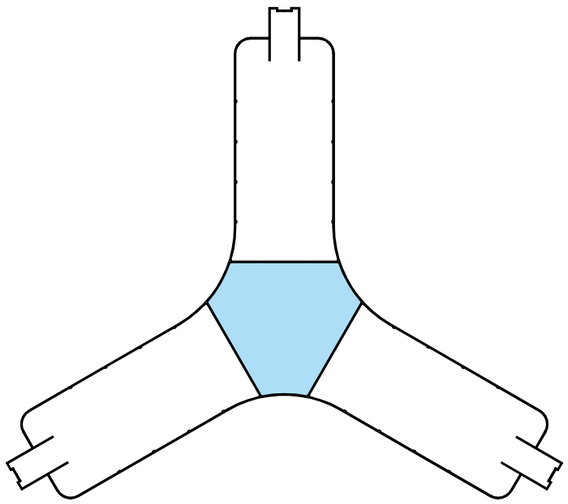

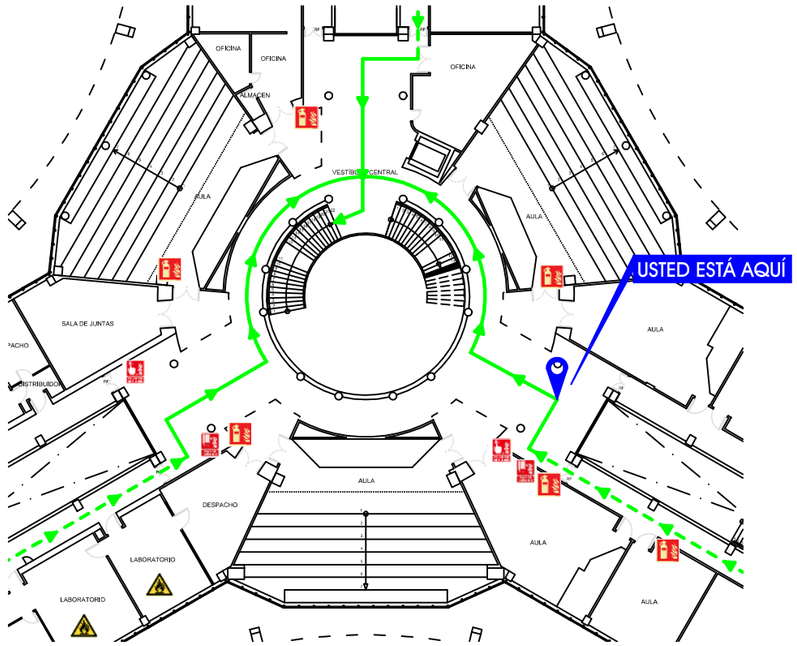

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA SEGUNDA. PALA A.

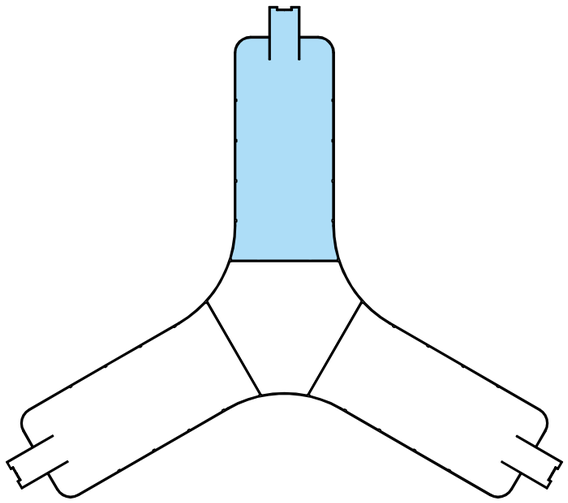

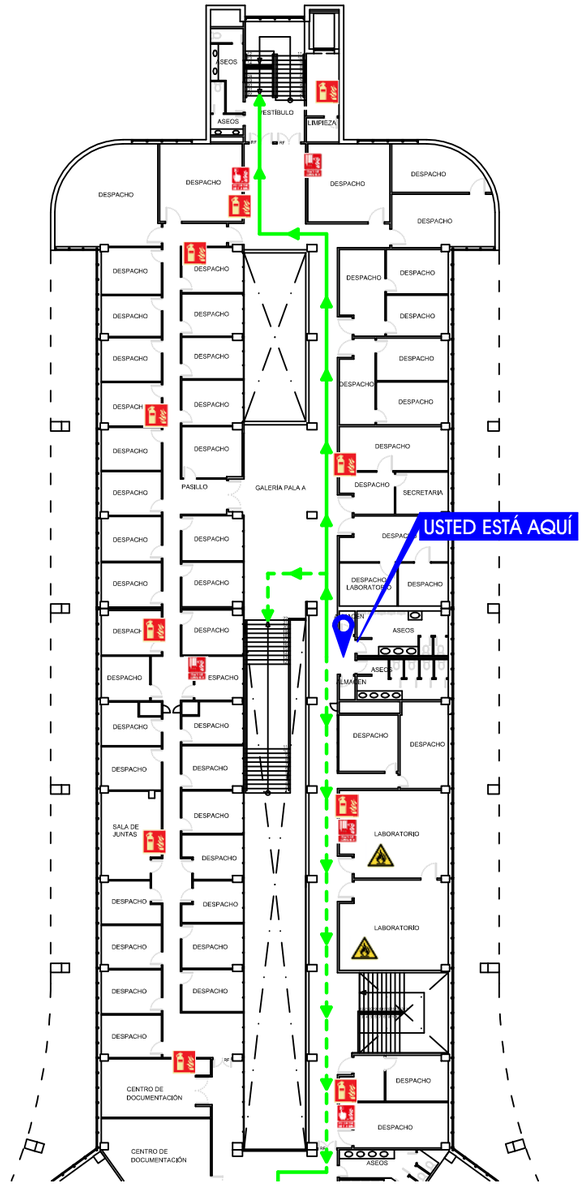

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA SEGUNDA. PALA B.

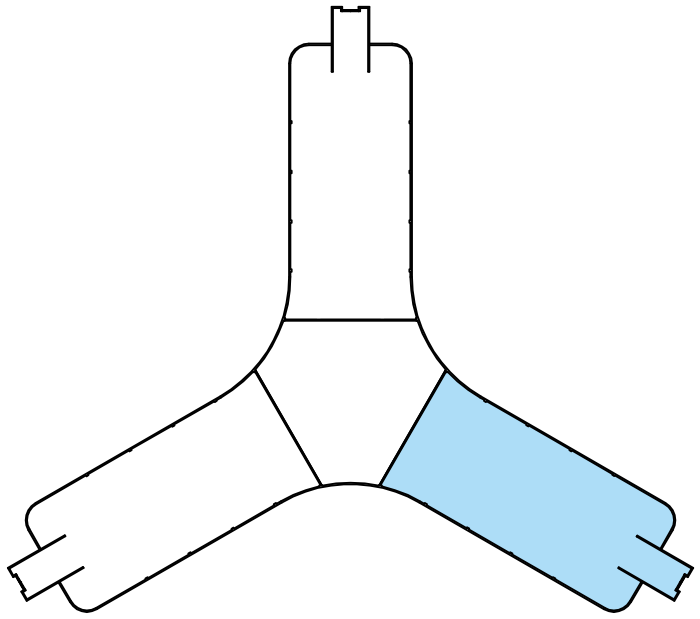

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA SEGUNDA. PALA C.

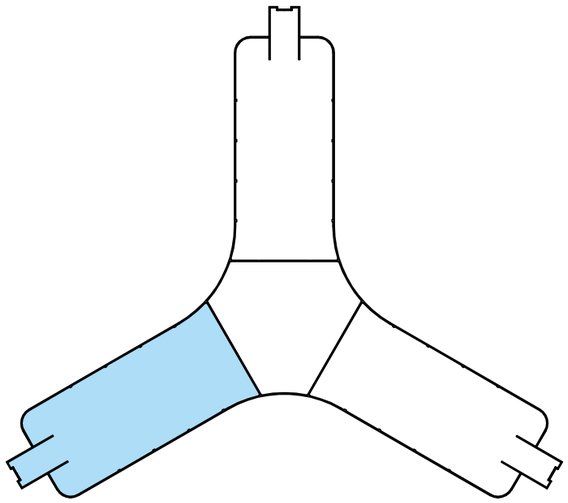

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA SEGUNDA. CENTRO.

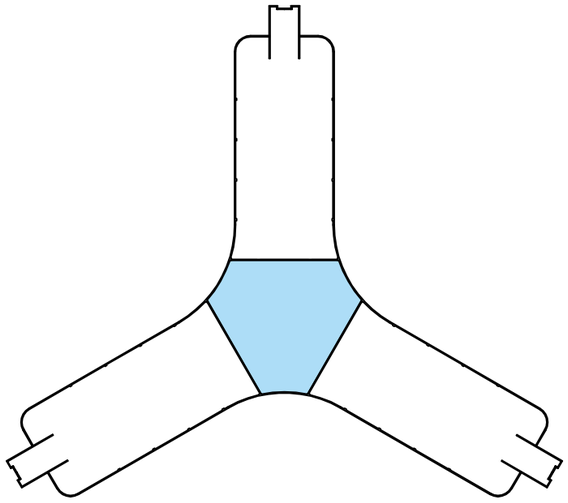

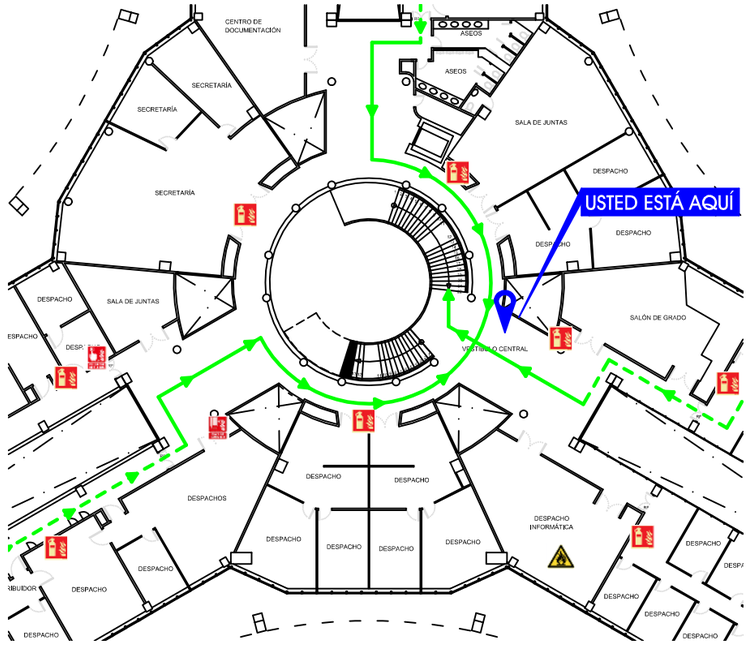

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA TERCERA.

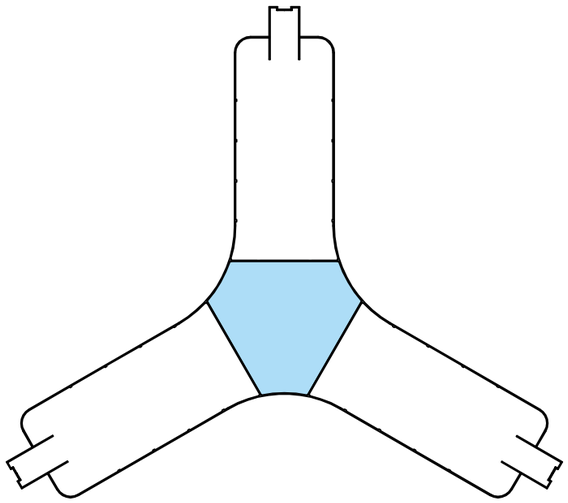

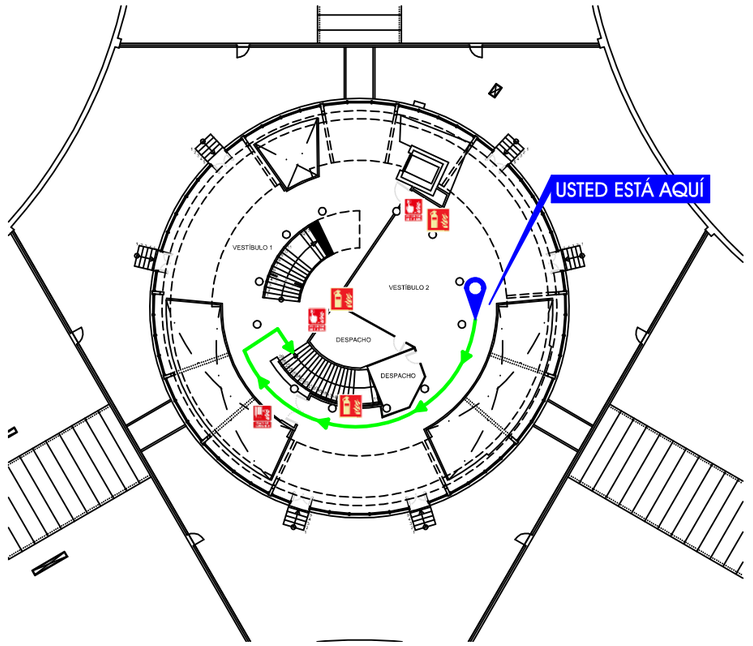

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN

PLANO DE EVACUACIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CASEM. PLANTA CUARTA.

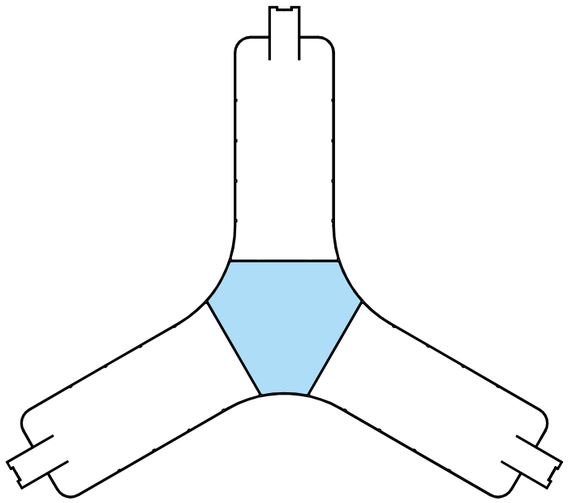

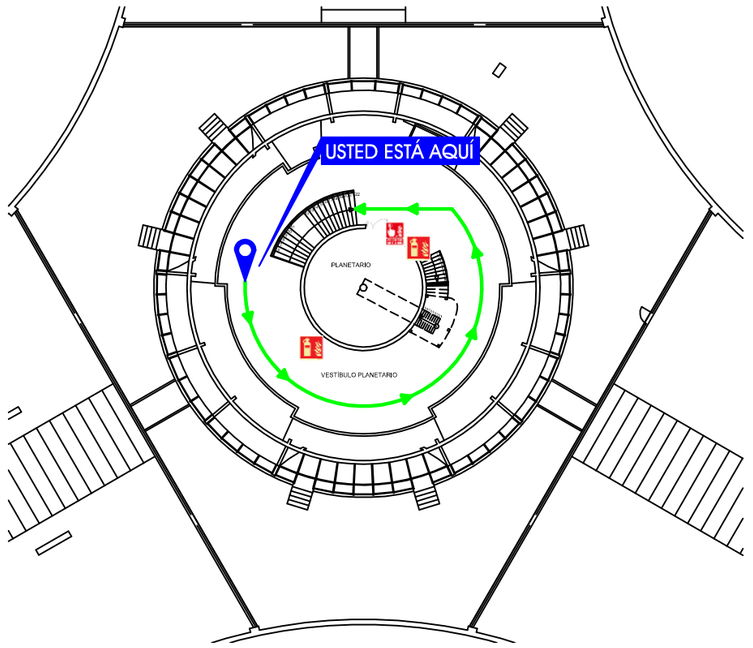

EN CASO DE INCENDIO:

- MANTENGA LA CALMA.
- AVISE INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS (Activando el pulsador o avisando al empleado más próximo).
- NO SE ENTRETENGA RECOGIENDO ENSERES PERSONALES.
- CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, EVITANDO CORRIENTES DE AIRE.
- EN CASO DE HUMO INTENSO GATEE PEGADO A LA PARED.
- SIGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN HASTA LA SALIDA.
- POR NINGUNA RAZÓN REGRESE AL INTERIOR.
- NO USE EL ASCENSOR.

JUNIO 2025. REVISIÓN 1

	RECORRIDO ACCESIBLE		SALIDA DE EMERGENCIAS		EXTINTOR		PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS		PUNTO DE REUNIÓN
	RECORRIDO PRINCIPAL	C.I.	CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS		EXTINTOR CO2		RIESGO ELÉCTRICO	DEA	DESFIBRILADOR
	RECORRIDO SECUNDARIO		USTED ESTÁ AQUÍ		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		INFLAMABLE		BOTIQUÍN